

ÉRTESÍTÉS

Gallyazási, fakivágási, nyiladéktisztítási munkálatokról

Tisztelt: Községi Önkormányzat, 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi u. 26. (ingatlan-tulajdonos,- kezelő)

Az E. ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából:

Béres Erdészeti Szolgáltató KFT. 5300 Karcag, Erdéslak 42.

0,4 és 22 Kv-os hálózat Rákócziújfalu bel- és külterületén (vezeték megnevezése, helye) az áramszolgáltató tulajdonában lévő hálózat biztonsági övezetében /2007. évi LXXXVI. törvény 124.§ d)pontja, 133.§(3) bekezdése, 137.§-a illetve a 122/2004. (X.15.) GKM rendelet, 180/2002 (VIII.23.) Korm. Rend. Alapján / nyiladéktisztítási, gallyazási és fakivágási munkálatokat fogunk végezni. A gallyazási munkák az Ön (Önök) tulajdonában lévő ingatlan területét is érintik.

Kérjük, hogy a gallyazási és fakivágási munkálatokkal kapcsolatos nyilatkozatát 15 munkanapon belül juttassa vissza az alábbi címre! Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője) a felhívást átvételétől számított 15 munkanapon belül nem jelenti be a régióközpontnál, hogy a gallyazást elvégzi, a 16. munkanaptól kezdődően az E.ON-nal szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók kezdik meg a növényzet eltávolítását és gallyazását. A vonatkozó jogszabályok értelmében a munkák elvégzését az ingatlantulajdonos (kezelő) tűrni köteles.

Indoklás:

A fák és bokrok ágai a villamosenergia-ellátás üzembiztonságát nagymértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik, ezért az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles a saját ingatlanán a vezeték biztonsági övezetét érintő fák és bokrok ágait eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezetének határain belülre nyúlnak. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője) nem tesz eleget kötelességének, az áramszolgáltató külső vállalkozóval végezteti el ezeket a munkálatokat. Az eltávolított növényi részek, kivágott fa, gally a terület tulajdonosát, kezelőjét illetik.

Kivitelező cég megnevezése: Béres Erdészeti Szolgáltató KFT.

Kivitelező cég címe: 5300 Karcag, Erdéslak 42.

Ügyintéző: Béres Attila tel.: 06-20/41-41-783

A munkálatok várható időpontja: 2020-06-22.- től, 2020-08-31.-ig.

Kelt: 2020-06-04.

Béres Erdészeti Szolgáltató Kft.

5300 Karcag, Erdéslak 42
Adószám: 14877308-2-16
Cégl. szám: 16-09-01/329
BÉRES Bank: 70120114-11088901


kivitelező cég aláírása

.....
ingatlantulajdonos hozzájárulása
aláírása

5.1.1 Gallyazási és fakivágási területek

Előírt távolságok

Feszültségszint, vezetékfajta	Vezeték és növényzet megengedett minimális távolsága [m]	Vezeték és növényzet beavatkozás utáni elvárt legkisebb távolsága [m]	Megközelítési irány
KIF csupasz	1,50	2,00	Oldalról, alulról
KIF szigetelt	1,00	1,50	Oldalról, alulról, felülről
KÖF csupasz	2,50	5,00	Oldalról, alulról
KÖF burkolt	2,50	3,50	Oldalról, alulról
KÖF szigetelt	1,00	1,50	Oldalról, alulról, felülről
NAF	5,00	13,00	Oldalról
NAF	3,50	5,00	Alulról

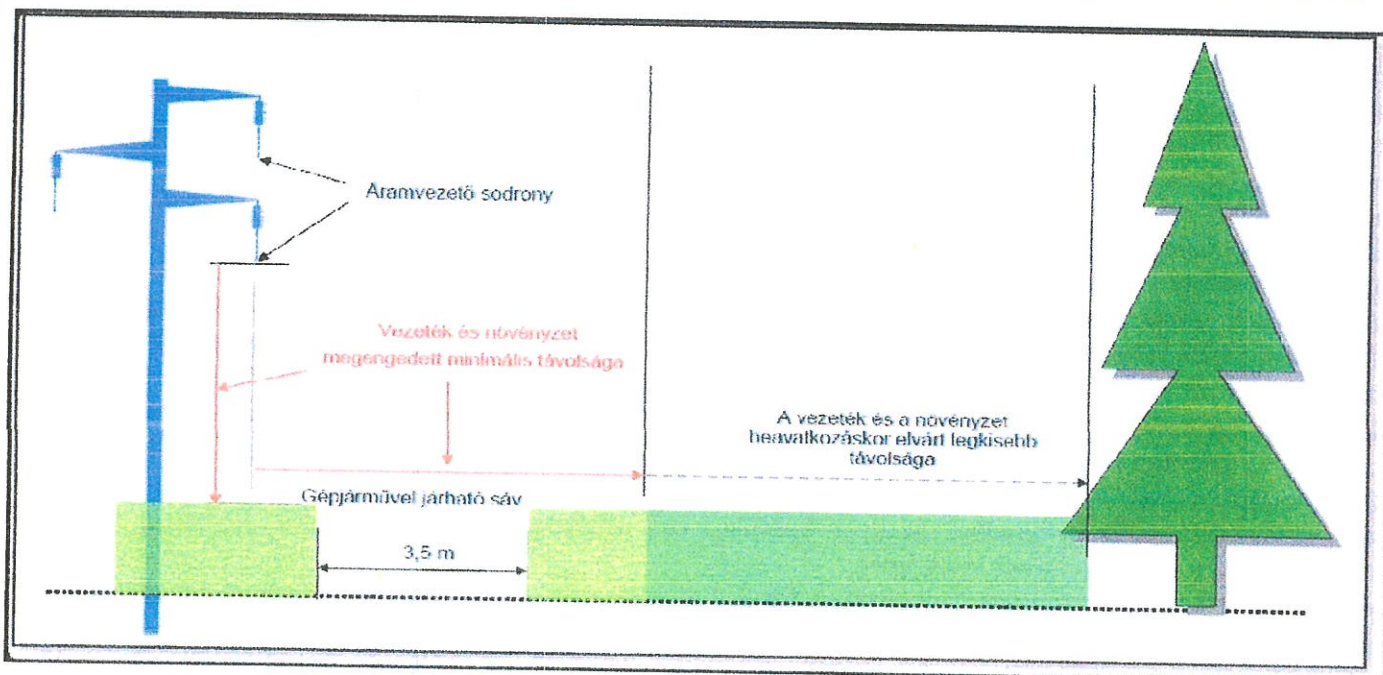

Távolságok értelmezése

A táblázatban megadott minimális távolságok a szél által okozott mozgás, az esetleges hó, vagy jégterhelés miatt szükséges biztonsági okokból megnövelt távolságok.

A gallyazás során megtörténik a biztonsági övezetben magasra nőtt bokrok és a biztonsági övezet környezetében lévő, magasra nőtt fák azon ágainak eltávolítása, amelyek az adott feszültségszintre megengedett minimális távolságot megsértik.

A magasságuk miatt nem meghagyható fák, valamint a biztonsági övezet környezetében növő, a biztonsági övezetet veszélyeztető (kidőlés veszélyes) fákat talajszinten ki kell vágni. (Fának a 10 cm törzsméret feletti növény számít.)

A gallyazás és fakivágás a vezeték és a növényzet elvárt legkisebb távolságáig végezhető, figyelembe véve a helyi viszonyokat.

A biztonsági övezetről szóló rendelet szerint azok a fák, amelyek kifejllett állapotukban elérik a vezeték biztonsági távolságát, nem hagyhatók meg. Csupasz vezetékeknél ezért az alsó gallyazási zónahatár csak a biztonsági övezeten kívülről benyúló ágakra értelmezhető.